

Cooperativa Nuova Immagine
Comune di Siena
c/o Stadio A. Franchi
53100 SIENA

Spett.le
Sig. Sindaco del Comune di
Siena
Piazza del Campo
53100 Siena (SI)
c/o Ufficio Tecnico sezione Ambiente

**VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO
A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO ENTRO UN'AREA
INDIVIDUATA DAL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COME "AREA NON ADIBITA A PUBBLICO
SPETTACOLO"**

Siena, lì 22/07/2025

Il Tecnico Competente

Geom. Yuri Cardini
n° 23 dell'elenco della
Provincia di Siena



Il Legale Rappresentante

INDICE

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| RIFERIMENTI NORMATIVI | 3 |
| DEFINIZIONI..... | 4 |
| DESCRIZIONE DELL'AREA IN ESAME | 6 |
| CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO | 8 |
| 5.1 Accorgimenti adottati per la limitazione del disturbo | 8 |
| CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA ZONA | 9 |
| IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE | 13 |
| ELEMENTI DI TEORIA – ATTENUAZIONE DEL SUONO | 14 |
| Calcolo dell'attenuazione dovuta alla divergenza geometrica | 14 |
| Calcolo dell'attenuazione dovuta alla presenza di una barriera acustica..... | 15 |
| RILIEVI FONOMETRICI | 18 |
| MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE MISURE | 18 |
| STRUMENTAZIONE UTILIZZATA | 19 |
| ANALIZZATORE SONORO MODULARE DI PRECISIONE SVANTEK 971..... | 19 |
| MICROFONO DI PRECISIONE A CONDENSATORE ACO PACIFIC 7152 | 19 |
| CALIBRATORE ACUSTICO BRUEL & KJAER 4231 | 19 |
| ACCESSORI..... | 19 |
| TARATURA | 19 |
| RISULTATI DELLE MISURE..... | 20 |
| VERIFICA DEL LIVELLO DI IMMISSIONE SONORA IN PROSSIMITA' DELLE AREE ESTERNE | 21 |
| DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI EMISSIONE SONORA | 22 |
| CALCOLO DEI LIVELLI DI RUMOROSITÀ PREVISTI DALLA NORMATIVA..... | 23 |
| CONFRONTO DEI RISULTATI CON I LIMITI PREVISTI DALLA NORMA..... | 24 |
| VALORI DI EMISSIONE..... | 24 |
| VALORI DI IMMISSIONE ASSOLUTI..... | 26 |
| VALORI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE..... | 28 |
| CONCLUSIONI | 29 |

ALLEGATI

| | |
|-------------------|---|
| Allegato A | <i>Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Siena</i> |
| Allegato B | <i>Misure Livello residuo di rumorosità</i> |
| Allegato C | <i>Taratura fonometro</i> |

PREMESSA

Con la presente valutazione di impatto acustico previsionale, si vuole dimostrare il rispetto dei limiti di immissione, emissione e differenziale, previsti per l'attività di spettacolo a carattere temporaneo, all'aperto che si svolgerà all'interno di non individuata come Pubblico Spettacolo nel Piano di Classificazione acustica adottato dal comune di Siena.

L'attività a carattere temporaneo in oggetto (denominata "Cinema allo stadio"), consisterà in attività di cinema all'aperto e sarà svolta all'interno dello Stadio Franchi. Detta attività funzionerà esclusivamente nella fascia oraria ricompresa dalle 21:00 alle 24:00 dei giorni prestabiliti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi sul tema sono contenuti nei seguenti documenti:

Normativa nazionale

- D.P.C.M. del 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" pubblicato su G.U. n° 57 del 08/03/1991;
- Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995, pubblicata su G.U. n° 254 del 30/10/1995;
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" pubblicato su G.U. n° 280 del 01/12/1997;
- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" pubblicato su G.U. n° 76 del 01/04/1998;

Normativa regionale

- Legge Regionale n° 89 del 1 dicembre 1998 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- Deliberazione n° 857 del 21/10/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98".
- D.P.G.R. Toscana 8 gennaio 2014, n. 2/R e 7 luglio 2014, n. 38/R *"Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)"*.

DEFINIZIONI

Nel seguito si riportano le seguenti definizioni secondo l'allegato A del DM 16/3/98 utilizzate nella presente relazione:

Tempo di riferimento (T_R)

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

Tempo di osservazione (T_O)

É un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_M)

All'interno di ciascun tempo di osservazione si individuano uno o più tempi di misura T_M di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livello di rumore ambientale (L_A)

É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

Livello di rumore residuo (L_R)

É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Livello differenziale di rumore (L_D)

É la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R).

Valore limite di emissione

Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurata in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite di immissione

Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Livello di pressione sonora L_{ps}

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB).

Ricettore sensibile

Punto su cui è stato rilevato e stimato il rumore, posto in facciata agli edifici potenzialmente più inquinati acusticamente.

DESCRIZIONE DELL'AREA IN ESAME

Per la caratterizzazione dell'area e per lo studio dell'insediamento, si è proceduto attraverso un'analisi su due livelli ovvero:

- esame delle informazioni e della documentazione disponibile;
- sopralluogo sul campo per la verifica in sito delle condizioni presenti.

Come citato in premessa, le attività di cui all'oggetto, saranno eseguite all'aperto entro lo stadio di Siena in una porzione dello stesso allestita per l'occasione con uno schermo per la proiezione cinematografica e con una platea con posti sedere, ricavati nella già esistente tribuna della struttura, il tutto conforme alla normativa vigente per le attività di pubblico spettacolo. Lo stadio risulta essere limitrofo al centro storico di Siena e caratterizzata nell'intorno dalla presenza di edifici prevalentemente adibiti a civile abitazione. Per ulteriori dettagli inerenti le caratteristiche della zona in esame si rimanda alla visione della planimetria riportata in **Allegato A**.

Da notare inoltre, come la posizione della struttura sportiva risulta essere situata in una "avvallamento natura" rispetto alle strutture circostanti. Tutti gli insediamenti abitativi presenti, si trovano all'esterno, ma si deve notare come rispetto al posizionamento dello schermo e delle casse, risultano a debita distanza.



Figura 1

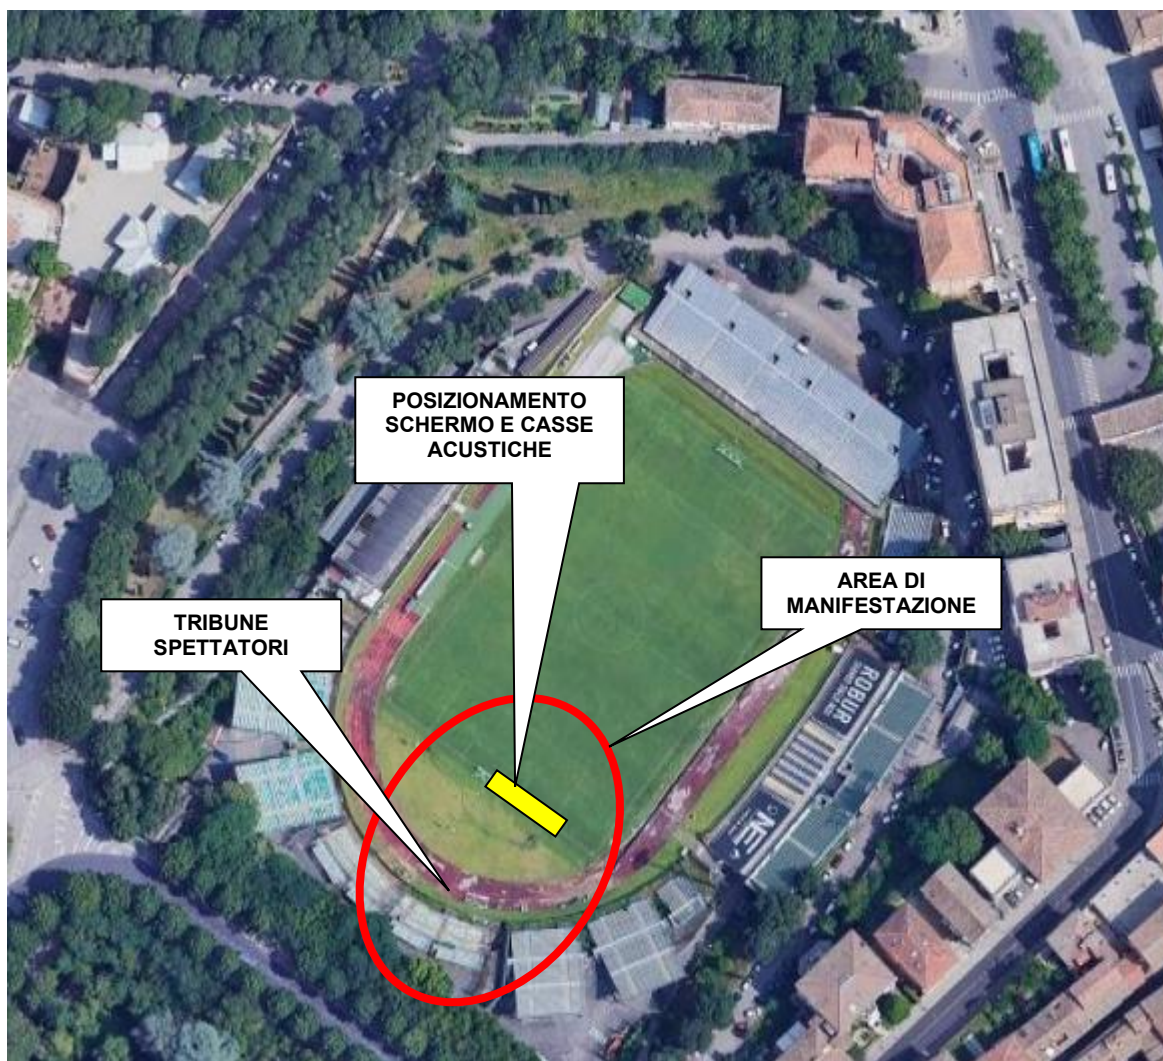


Figura 2

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

In considerazione del tipo di manifestazione oggetto di valutazione, le attività rumorose fanno riferimento al funzionamento di un sistema di diffusori acustici (casse collegate all'impianto audio) collegati all'impianto di amplificazione e posizionati all'estremità dello schermo di proiezione orientate in direzione della platea.

I valori limite di pressione sonora consentiti nei luoghi di pubblico spettacolo all'aperto che riteniamo di poter utilizzare nel nostro caso specifico sono indicati nel D.M. n° 215 del 16/04/99.

Tale regolamento fissa il seguente valore limite di pressione sonora in:

- 95 dB(A) per le sorgenti sonore limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento danzante;

5.1 Accorgimenti adottati per la limitazione del disturbo

Al fine di ridurre le immissioni sonore, le casse (diffusori sonori) saranno orientate verso il centro della platea, riducendo quindi il coefficiente di direzionalità delle sorgenti stesse verso le aree esterne, inoltre la presenza su tutti i lati delle tribune dello stadio costituiranno un'efficiente effetto barriera verso le zone esterne di e verso i ricettori potenzialmente più disturbati.

Per ulteriori dettagli inerenti l'ubicazione degli impianti si rimanda alla visione della planimetria riportata in **Allegato A**.

Visto e considerato che per l'uso che ne deve essere fatto (attività di proiezione cinematografica) in cui si assiste allo spettacolo in pieno silenzio, e visto che la distanza dalle tribune alle casse è da considerarsi relativamente vicina, si procederà a tarare le casse tramite un processore dinamico collegato ad un mixer che regolerà l'uscita del rumore ad un metro dalle casse stesse per un valore pari a 78,2 dB(A).

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA ZONA

Come descritto in precedenza, l'attività si insedia nel Comune di **SIENA (SI)**, per il quale è stata realizzata la zonizzazione acustica del territorio.

I limiti a cui si farà riferimento saranno pertanto quelli riportati D.P.C.M. 14 marzo 1997.

Questo individua all'interno del territorio comunale le zone seguenti:

- Classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
- **Classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici**
- Classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
- Classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
- Classe VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

I limiti individuati per ciascuna zona sono riportati nelle tabelle seguenti:

| VALORI LIMITE DI EMISSIONE L_{eq} in dB(A) | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| <i>Identificazione zona</i> | <i>Periodo di riferimento</i> | |
| | Diurno 06-22 | Notturmo 22-06 |
| I - aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II - aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III - aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV - aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V - aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI - aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Tabella 1

| VALORI ASSOLUTI DI IMMISSIONE L_{eq} in dB(A) | | |
|---|-------------------------------|----------------|
| <i>Identificazione zona</i> | <i>Periodo di riferimento</i> | |
| | Diurno 06-22 | Notturmo 22-06 |
| I - aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II - aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III - aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV - aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V - aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI - aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tabella 2

Dall'osservazione del Piano di Classificazione Acustica adottato dal comune di **SIENA (SI)**, l'attività in oggetto ricade all'interno della **classe III**.

Limiti differenziali

I valori **limite differenziali** di immissione definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

1. nelle aree classificate nella **classe VI**;
2. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
3. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
4. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Componenti tonali e impulsive del rumore

Nel caso che l'analisi spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava visualizzi la presenza di componenti tonali, impulsive o di bassa frequenza devono essere applicati i seguenti fattori di correzione al livello di Leq come descritto nell'Allegato A comma 17 del D.M. del 16 marzo 1998:

- per la presenza di componenti tonali: $KT = 3 \text{ dB}$
- per la presenza di componenti impulsive: $KI = 3 \text{ dB}$
- per la presenza di componenti in bassa frequenza: $KB = 3 \text{ dB}$

Rumori a tempo parziale

Per quanto riguarda i rumori a tempo parziale, questi possono essere presi in considerazione esclusivamente durante il tempo di riferimento riguardante il periodo diurno. Un rumore a tempo parziale è definito come un rumore la cui durata complessiva non superi 1 ora di tempo. In questo caso si applicano le seguenti correzioni ai valori di Leq misurato in dBA:

| Durata complessiva dell'emissione rumorosa | Correzione sul Leq misurato |
|---|------------------------------------|
| 60'÷15' | -3dBA |
| 0'÷15' | -5dBA |

Tabella 3

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE

Le sorgenti sonore fonte di disturbo sono identificabili nei diffusori acustici precedentemente citati ubicati nei pressi del telone di proiezione e suddivisi in tre gruppi.

Al fine di eseguire una valutazione più accurata dei livelli di rumorosità prodotti dal funzionamento dei macchinari, è stato considerato il livello di potenza sonora ponderato dalla curva A, per ciascuna impianto, massimo ammissibile dalla norma:

| Tipo di impianto | $L_{(A)eq}$ |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Gruppo casse destra | 78,2 dB(A) |
| Gruppo Casse centrali | |
| Gruppo casse sinistra | |
| Livello pressione sonora complessivo | 83 dB(A) |

Tabella 4

ELEMENTI DI TEORIA – ATTENUAZIONE DEL SUONO

Per calcolare la rumorosità emessa dalle lavorazioni sopra descritte sul confine di proprietà e in prossimità dei recettori disturbati si farà riferimento alla ISO 9613 che descrive il metodo generale di calcolo dell'attenuazione del suono nella propagazione esterna.

Il livello di pressione sonora percepito al ricevitore $L_{fT}(DW)$ ed è dato dall'equazione:

$$L_{fT}(DW) = L_W + D_c - A$$

Dove

- L_W è il livello di potenza sonora (in dB)
- D_c è il fattore di correzione per la direttività della sorgente (in dB)
- A è l'attenuazione sonora (in dB)

Secondo quanto descritto nella Norma suddetta l'attenuazione A del suono è data da:

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{mis}$$

Dove

- A_{div} è l'attenuazione dovuta alla divergenza geometrica
- A_{atm} è l'attenuazione dovuta all'assorbimento atmosferico
- A_{gr} è l'attenuazione dovuta agli effetti di riflessione del suolo
- A_{bar} è l'attenuazione dovuta alla presenza di barriere acustiche
- A_{mis} è l'attenuazione dovuta ad altri effetti non quantificabili

Nell'ipotesi di sorgente sferica e puntiforme $D_c=0$ pertanto:

$$L_{fT}(DW) = L_W - A$$

Calcolo dell'attenuazione dovuta alla divergenza geometrica

La divergenza geometrica, per una sorgente sferica puntiforme posizionata in campo libero è data dalla seguente equazione:

$$A_{div} = \left[20 \log \left(\frac{d}{d_0} \right) + 11 \right]$$

Dove

- d è la distanza tra la sorgente e il ricettore (in m)
- d_0 è la distanza di riferimento (=1m)

Calcolo dell'attenuazione dovuta alla presenza di una barriera acustica

L'attenuazione dovuta alla presenza di una barriera è pari a:

$$A_{bar} = D_z - A_{gr}$$

dove

- D_z è l'attenuazione per ogni banda di ottava;
- A_{gr} è l'attenuazione del suolo che si avrebbe in assenza di barriera acustica

$$D_z = 10 \log \left[3 + \left(\frac{C_2}{\lambda} \right) \cdot z \cdot K_{met} \right]$$

dove

- C_2 è pari a 20 e include gli effetti della riflessione del suolo
 λ è la lunghezza d'onda del suono alla frequenza considerata
- z è pari a $z = \sqrt{(d_{ss} + d_{rs})^2 + a^2} - d$
- d_{ss} è la distanza tra sorgente e barriera
- d_{rs} è la distanza tra ricevitore e barriera
- a è la componente distanza sorgente ricevitore parallela al bordo verticale della barriera
- d è la distanza tra sorgente e barriera

- K_{met} è la correzione dovuta agli effetti meteorologici

$$\bullet \begin{cases} K_{met} = \exp \left[- \left(\frac{1}{2000} \right) \sqrt{\frac{d_{ss} \cdot d_{rs} \cdot d}{2z}} \right] & \text{se } z > 0 \\ K_{met} = 1 & \text{se } z < 0 \end{cases}$$

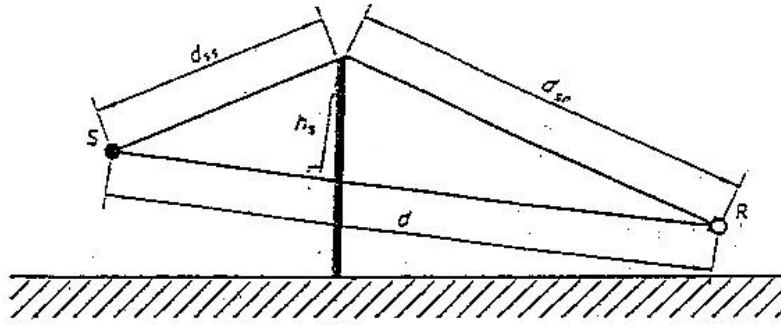


Figure 6 — Geometrical quantities for determining the pathlength difference for single diffraction

Se si trascurano gli effetti di attenuazione dovuti all'assorbimento atmosferico e gli altri effetti secondari otteniamo:

$$A = A_{div} + A_{gr} + A_{bar} = A_{div} + A_{gr} + D_z - A_{gr} = A_{div} + D_z$$

pertanto:

$$L_{fT}(DW) = L_W - A_{div} + D_z$$

$$L_{fT}(DW) = L_W - 20 \log(d) - 11 + D_z = L_p + D_z$$

Dove

- L_p è il livello di pressione sonora percepito al ricevitore.

Il livello di pressione sonora al ricevitore si determina attraverso la relazione:

$$L_p = L_{p_0} - 20 \log\left(\frac{d}{d_0}\right)$$

Dove

- L_{p_0} è il livello di pressione sonora valutato alla distanza d_0 dalla sorgente
- L_p è il livello di pressione sonora valutato alla distanza d dalla sorgente

Se la barriera ha lunghezza finita si può calcolare anche l'attenuazione attorno al bordo verticale è data da:

$$A_{bar} = D_z$$

In questo caso si avrà:

$$A = A_{div} + A_{gr} + A_{bar} = A_{div} + A_{gr} + D_z$$

Nel caso in oggetto la presenza del muro di cinta della fortezza creerà un effetto barriera verso tutti i lati esterni all'area.

L'altezza della barriera cautelativamente, sarà assunta uguale all'altezza minima del muro rispetto al piano di campagna.

RILIEVI FONOMETRICI

Tutte le misure sono state eseguite per un tempo sufficiente ad ottenere una rappresentazione significativa del rumore presente ed è stato scelto un tempo di integrazione pari a 1 secondo. Inoltre in ogni postazione di misura è stato eseguito un campionamento di tempo variabile di almeno 15 minuti nel quale sono stati rilevati i veicoli in transito, ed altri eventi atipici e non, che hanno in qualche modo influenzato l'andamento del LAeq, in maniera da poter escludere dalla misura quegli intervalli temporali (1 sec.) nei quali si sono verificati gli eventi atipici sopra descritti. In entrambi i punti la misura è stata continua, i livelli residui e ambientali sono stati ottenuti in post-elaborazione mediante marcatori temporali.

Il valore corretto (LAeq-Tr) è stato calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A", escludendo quei valori per i quali sono stati rilevati eventi atipici che hanno incrementato l'entità del rumore.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE MISURE

Tutte le misure sono state eseguite in accordo a quanto riportato nel D.M. 16/03/98 e per ogni misura eseguita, il tempo di misurazione si è protratto per un tempo sufficiente, al fine di rilevare più eventi possibili.

Il microfono, con correzione in campo libero e per schermo antivento, è stato orientato verso il punto con maggiore emissione sonora montato su apposito sostegno ad un'altezza pari a 4 mt. dal suolo.

Le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche e velocità del vento minore di 5 m/sec, è stata inoltre montata sul microfono una cuffia antivento.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Analizzatore sonoro modulare di precisione SVANTEK 971

Conforme alle normative IEC 61672-1:2013 classe 1, IEC 61260-1:2014 classe 1, IEC 61252 ANSI S1.25 (1991) classe 1. Preamplificatore SVANTEK SV18A SN 141875

Microfono di precisione a condensatore ACO PACIFIC 7152

Prepolarizzato da ½" intercambiabile

Sensibilità nominale: -29,35 dB rif. 1/Vpa

N° serie 87911

Calibratore acustico Bruel & Kjaer 4231

Accessori

Cuffia antivento, cavalletto.

Taratura

Immediatamente prima e dopo le misure è stata eseguita la taratura acustica dell'intera catena di misura mediante la sorgente campione di livello di pressione acustica, calibratore B&K 4231, e secondo le prescrizioni del costruttore

RISULTATI DELLE MISURE

In Allegato si riportano i grafici dell'andamento del LAeq con evidenziato il livello Equivalente progressivo. Per facilità di lettura nella seguente tabella si riportano una sintesi dei risultati:

| Mis. N° | Postazione di misura | Data | Tipo di misura | L(A)eq progressivo | L(A)eq corretto |
|------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | R1 | 10/07/2025 | Residuo diurno | 54,5 | 54,5 |
| 2 | R2 | 10/07/2025 | Residuo diurno | 48,1 | 48,1 |
| 3 | R3 | 10/07/2025 | Residuo diurno | 52,8 | 52,8 |
| 4 | R1 | 09/07/2025 | Residuo notturno | 45,9 | 45,9 |
| 5 | R2 | 09/07/2025 | Residuo notturno | 46,3 | 46,3 |
| 6 | R3 | 09/07/2025 | Residuo notturno | 50,9 | 50,9 |

VERIFICA DEL LIVELLO DI IMMISSIONE SONORA IN PROSSIMITA' DELLE AREE ESTERNE

La verifica del rispetto del livello di immissione sarà effettuata sul ricettore maggiormente disturbato, e precisamente:

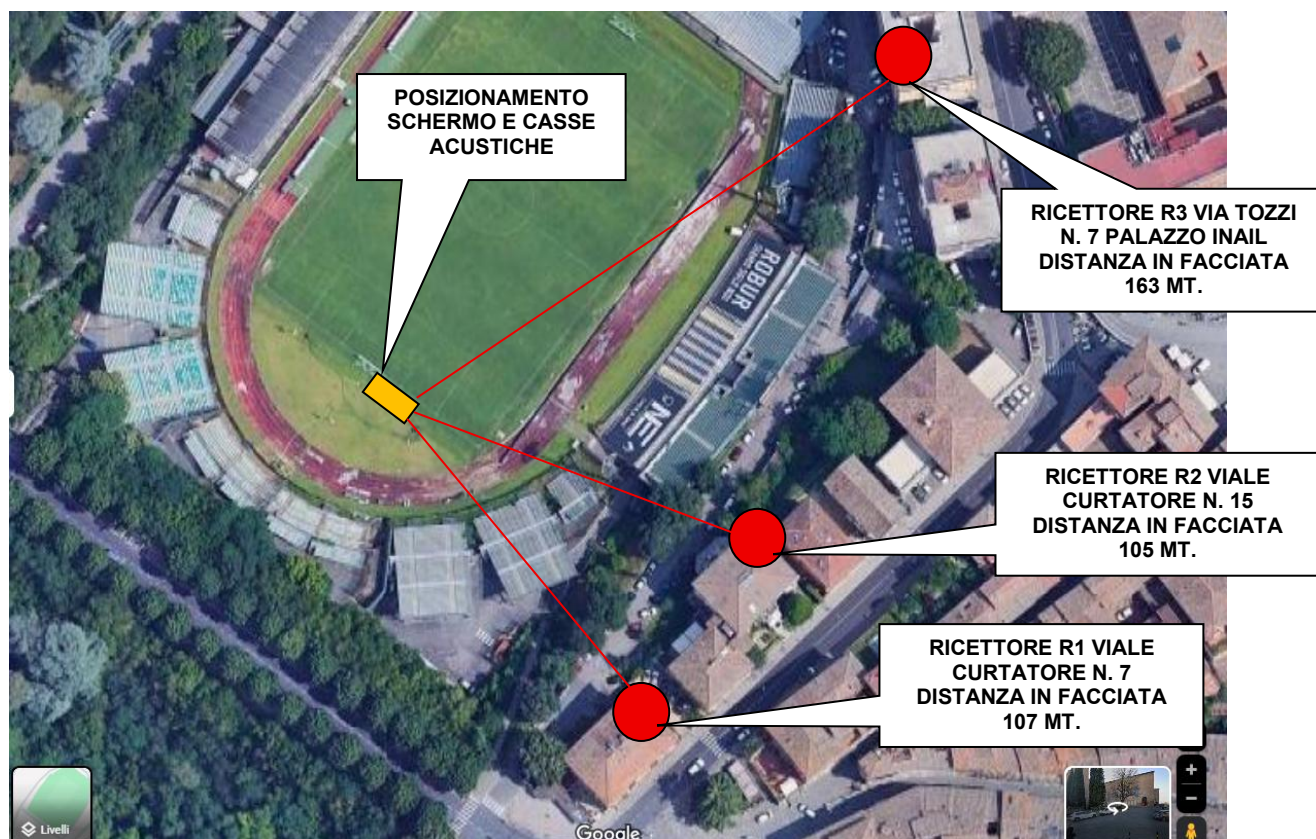


Figura 3

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI EMISSIONE SONORA

Applicando la formula della divergenza geometrica e considerando l'attenuazione prodotta dall'effetto barriera, si ottengono i livelli di emissione generati dalle sorgenti sonore riconducibili all'attività in oggetto nei 4 punti di verifica esterni all'area:

$$L_p = L_{p_0} - 20 \log \left(\frac{d}{d_0} \right)$$

| Mis. N° | Distanza dalla sorgente [m] | Livello di rumorosità delle casse [dB] | L _{(A)eq} Emissione nei punti [dB(A)] |
|------------|--------------------------------|---|--|
| R1 | 107 m | 83 | 42,4 |
| R2 | 105 m | 83 | 42,6 |
| R3 | 163 m | 83 | 38,8 |

Tabella 5

CALCOLO DEI LIVELLI DI RUMOROSITÀ PREVISTI DALLA NORMATIVA

Come già evidenziato nel paragrafo 7 “Individuazione dei ricettori potenzialmente disturbati”, la valutazione previsionale dell’impatto acustico per l’insediamento dell’attività oggetto della presente relazione è stata attuata in considerazione del rispetto dei limiti imposti dalla normativa presso:

- Confine di proprietà;
- Ricettori sensibili.

Detto ciò, in considerazione dei valori ottenuti dai calcoli previsionali sull’impatto delle sorgenti sonore in prossimità dei ricettori (vedi paragrafo 12) e delle misure eseguite per il campionamento del rumore “residuo” presso gli stessi punti, al fine di definire il livello di rumore “ambientale” si precede ad eseguire un’integrazione tra i due livelli sopra menzionati tramite una somma logaritmica, ovvero:

$$L_{ambientale} = 10 \cdot \log \left(10^{L_{residuo}/10} + 10^{L_{ps tot}/10} \right)$$

Dall’analisi eseguita sui punti di misura si sono identificati n° 3 ricettori presso il confine di proprietà dai quali sono derivati i seguenti risultati, distinti per periodo diurno e notturno:

LIVELLO DIURNO

| Postazione di misura | L(A)eq Residuo | Lps tot (calcolato) | L(A)eq ambientale previsto |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| R1 | 54,5 | 42,4 | 54,5 |
| R2 | 48,1 | 42,6 | 50,0 |
| R3 | 52,8 | 38,8 | 53,0 |

Tabella 6

LIVELLO NOTTURNO

| Postazione di misura | L(A)eq Residuo | Lps tot (calcolato) | L(A)eq ambientale previsto |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| R1 | 45,9 | 42,4 | 47,5 |
| R2 | 46,3 | 42,6 | 47,8 |
| R3 | 50,9 | 38,8 | 51,2 |

Tabella 7

CONFRONTO DEI RISULTATI CON I LIMITI PREVISTI DALLA NORMA

VALORI DI EMISSIONE

Il valore limite di emissione è definito solo per i comuni che abbiano adottato il Piano comunale di classificazione Acustica (PCCA) e si confronta con i limiti stabiliti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 (Tabella B).

Tale valore rappresenta il valore specifico di sorgente ed è pari alla differenza tra il valore di rumore ambientale e di rumore residuo delle misurazioni in esterno.

Il calcolo dell'emissione viene riferito all'intero periodo di riferimento (diurno) utilizzando la seguente formula:

$$L_{em} = 10 \cdot \log \left[\frac{1}{T_R} T_O \left(10^{L_{amb}/10} - 10^{L_{res}/10} \right) \right]$$

Dove:

- TR e il tempo di riferimento;
- To: tempo di osservazione, cioè il periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare
- Lamb: livello di rumore ambientale misurato (espresso in dBA);

Lres: livello di rumore residuo misurato (espresso in dBA);

Il livello di emissione si riferisce all'ambiente esterno e rappresenta il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità. Per la verifica del rispetto del livello di emissione nei diversi punti è stata presa in considerazione la condizione più gravosa, ovvero quella di massimo funzionamento dell'impianto (funzionamento contemporaneo di tutte le casse), Per l'intero periodo di riferimento diurno, senza ponderare il tempo di riferimento.

Quindi, è stato considerato il livello calcolato ai ricettori.

I risultati ottenuti derivano dalla somma dell'emissione valutata per ciascuna sorgente in prossimità dei diversi punti di verifica. Questa condizione, risulta essere molto cautelativa, poiché nella realtà le macchine funzioneranno in maniera alternata durante l'arco della giornata.

| LIVELLO DI EMISSIONE Periodo di riferimento DIURNO (06:00 - 22:00) | | | | |
|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|----|
| Postazione di misura | Classificazione acustica | L(A)eq emissione | L(A)eq previsto dalla normativa | |
| R1 | III | 42,4 | 55 | SI |
| R2 | III | 42,6 | 55 | SI |
| R3 | III | 38,8 | 55 | SI |

Tabella 8

| LIVELLO DI EMISSIONE Periodo di riferimento NOTTURNO (22:00 - 06:00) | | | | |
|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|----|
| Postazione di misura | Classificazione acustica | L(A)eq emissione | L(A)eq previsto dalla normativa | |
| R1 | III | 42,4 | 45 | SI |
| R2 | III | 42,6 | 45 | SI |
| R3 | III | 38,8 | 45 | SI |

Tabella 9

Come si evince dalle tabelle di cui sopra, i limiti di emissione sono rispettati in maniera completa

VALORI DI IMMISSIONE ASSOLUTI

Il valore di immissione assoluto è il valore che si confronta con i limiti stabiliti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 (Tabella C), o dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991, a seconda che i Comuni rispettivamente, abbiano o meno realizzata la suddivisione del proprio territorio in zone acustiche. Tale valore si ottiene riferendo il $L_{eq}(A)$ del rumore ambientale, misurato in esterno durante il funzionamento della sorgente, alla durata dell'intero tempo di riferimento T_R (16 ore per il periodo diurno, 6:00-22:00).

Il livello di immissione assoluto della sorgente per il tempo di riferimento considerato si ottiene applicando la seguente espressione:

$$L_a = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \left(T_o \cdot 10^{L_{amb}/10} + (T_R - T_o) \cdot 10^{L_{res}/10} \right) \right]$$

Dove:

- T_R è il tempo di riferimento;
- T_o : tempo di osservazione, cioè il periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare
- L_{amb} : livello di rumore ambientale misurato (espresso in dBA);
- L_{res} : livello di rumore residuo misurato (espresso in dBA);

Anche in questo caso considerando la condizione più cautelativa (massimo funzionamento delle casse), per quanto riguarda tutto il periodo di riferimento diurno:

| LIVELLO DI IMMISSIONE Periodo di riferimento DIURNO (06:00 - 22:00) | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|----|
| Postazione di misura | Classificazione acustica | L(A)eq immissione | L(A)eq previsto dalla normativa | |
| R1 | III | 54,5 | 60 | SI |
| R2 | III | 50,0 | 60 | SI |
| R3 | III | 53,0 | 60 | SI |

Tabella 10

| LIVELLO DI IMMISSIONE Periodo di riferimento NOTTURNO (22:00 - 06:00) | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|-----|
| Postazione di misura | Classificazione acustica | L(A)eq immissione | L(A)eq previsto dalla normativa | |
| R1 | III | 47,5 | 50 | SI |
| R2 | III | 47,8 | 50 | SI |
| R3 | III | 51,2* | 50 | SI* |

Tabella 11

Per il ricettore R3 si può notare che il livello di rumore principale è quello misurato come residuo, quindi quello già esistente che è appunto di 51,2 ed è causato dal traffico ricadente nel parcheggio dello stadio. Il contributo ambientale di 38,8 calcolato al punto stesso non contribuisce di nessun innalzamento del rumore residuo, quindi anche se i parametri sono più alti di quelli previsti dal PCCA, il livello è da considerarsi comunque come rispettato sul contributo potenzialmente portato dalla nostra attività rumorosa.

Come si evince dalle tabelle di cui sopra, i limiti di emissione sono rispettati in maniera completa

VALORI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE

Il confronto del parametro derivante dai livelli di immissione differenziale viene eseguito con la semplice sottrazione aritmetica tra i valori di rumore “ambientale” meno rumore “residuo, e più precisamente:

$$Differenziale = (L(A)_{eq} \text{ ambientale} - L(A)_{eq} \text{ residuo})$$

I valori limite assunti in 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno vanno applicati solo all'interno degli ambienti abitativi. Come detto le prescrizioni non si applicano:

- Alle aree esclusivamente industriali (appartenenti alla classe VI del PCCA);
- Nel caso in cui il rumore sia prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- Nel caso che il rumore sia prodotto da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- Nel caso che il rumore sia prodotto da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Inoltre i valori limite differenziali di immissione non si applicano (in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile) qualora si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- Il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
- Il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno;

| LIVELLO DIFFERENZIALE Periodo di riferimento DIURNO (06:00 - 22:00) | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|----|
| Postazione di misura | L(A) _{eq} ambientale | L(A) _{eq} residuo | Differenziale | Limite previsto dalla normativa | |
| R1 | 54,5 | 54,5 | 0 | 5 | SI |
| R2 | 50,0 | 48,1 | 1,9 | 5 | SI |
| R3 | 53,0 | 52,8 | 0,2 | 5 | SI |

Tabella 12

| LIVELLO DIFFERENZIALE Periodo di riferimento NOTTURNO (22:00 - 06:00) | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----|
| Postazione di misura | L(A)eq ambientale | L(A)eq residuo | Differenziale | Limite previsto dalla normativa | |
| R1 | 47,5 | 45,9 | 1,6 | 3 | SI |
| R2 | 47,8 | 46,3 | 2,5 | 3 | SI |
| R3 | 51,2 | 50,9 | 0,3 | 3 | SI |

Tabella 12

Come si evince dalle tabelle di cui sopra, i criteri differenziali sono rispettati in maniera completa

CONCLUSIONI

Sulla base dei risultati ottenuti, tenendo conto delle assunzioni a carattere conservativo e degli accorgimenti di carattere tecnico e impiantistico utilizzati per gli impianti in oggetto, è possibile affermare che per l'attività oggetto di valutazione:

- I limiti di zona intorno all'attività saranno rispettati;
- Gli impianti tecnologici riconducibili direttamente all'attività produrranno livelli di rumore nei pressi dei ricettori inferiori al limite dalla norma;
- I limiti di rumore ambientale valutati in prossimità dei recettori saranno rispettati;
- I limiti di rumore ambientale valutati in facciata agli edifici saranno rispettati;
- I criteri differenziali saranno rispettati.

Si precisa che per il rispetto di tali parametri, il conduttore e gestore della manifestazione dovrà assicurarsi la corretta taratura dell'impianto musicale con il livello massimo di 78,2 dB(A) per ogni gruppo casse misurate a 1,00 mt di distanza (totale 3 gruppi, totale rumore prodotto 83,0 dB(A)).

ALLEGATO A



**ESTRATTA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL COMUNE DI SIENA**

Edifici e aree scolastiche

Aree spettacolo

FERROVIA

Aree Piano del Rumore

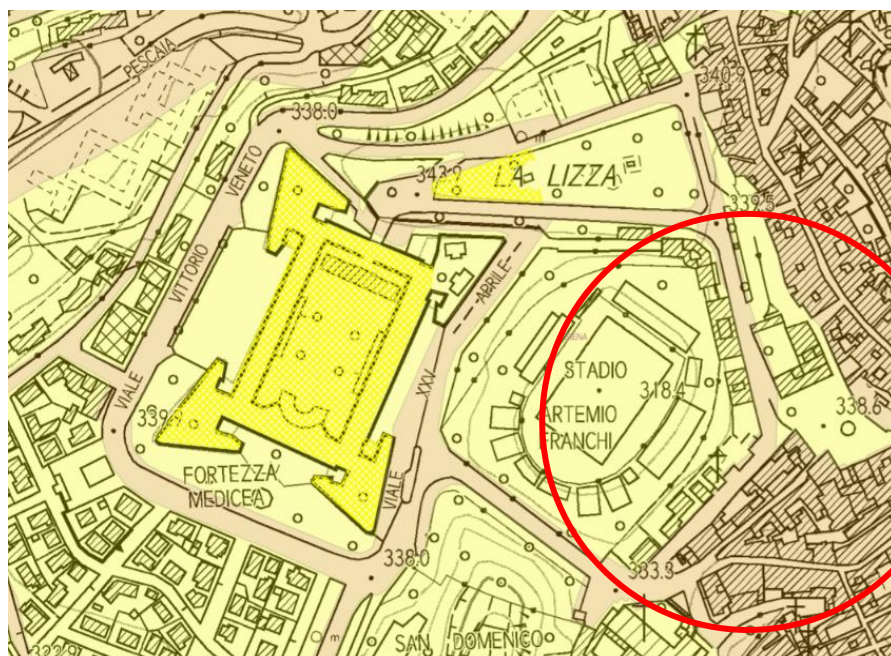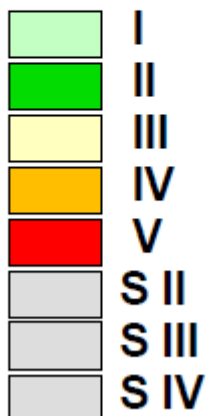

ALLEGATO B


GRAFICI DI ANDAMENTO LIVELLO EQUIVALENTE MISURE RESIDUE

R3 Diurno

In facciata all'edificio posto in Via Federico Tozzi, 7 "Palazzo INAIL"


Coordinate: 43.322243, 11.327432

Informazione intestazione

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| Tipo dispositivo | SV 971A | | |
| Numero di serie | 141309 | | |
| Versione interna del software | 1.09.1 | | |
| Versione di Filesystem | 1.08 | | |
| Preamplificatore S/N | 141875 | | |
| Profilo | Profilo 1 | Profilo 2 | Profilo 3 |
| Filtro di ponderazione | A | A | A |
| Tipo rivelatore | Fast | Slow | Impulse |
| | | | |
| Contenuto del logger | LAFmax | LASmax | LAImax |
| | LAFmin | LASmin | LAImin |
| | LAeq | LAeq | LAeq |
| Foto |  | | |

Time history

Time history, logger step = 02.600, pixel per campione = 4

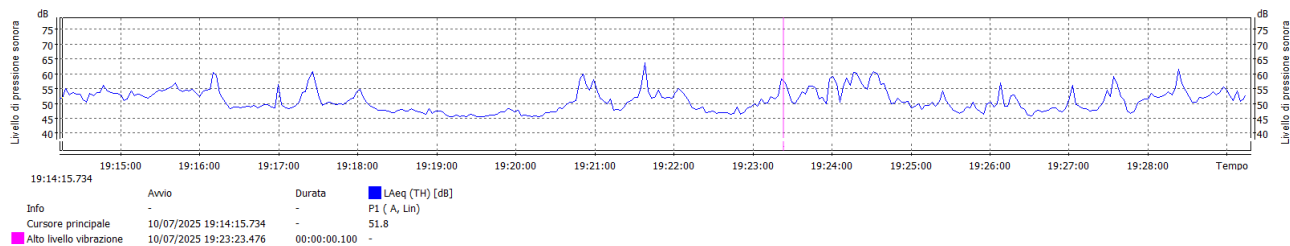


Risultati totali

| No. | 1 |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ora & giorno avvio | 10/07/2025 19:14:13.776 |
| Durata | 00:15:00.000 |
| Nome | Periodo d'integrazione 15 m |
| LAFmax (SR) [dB] | 75.1 |
| LAFmin (SR) [dB] | 44.5 |
| LAEq (SR) [dB] | 52.8 |
| LAEq Istogramma (SR) [dB] | L01 61.4 |
| LAEq Istogramma (SR) [dB] | L05 57.6 |
| LAEq Istogramma (SR) [dB] | L10 55.5 |
| LAEq Istogramma (SR) [dB] | L50 50.0 |
| LAEq Istogramma (SR) [dB] | L90 46.2 |
| LAEq Istogramma (SR) [dB] | L95 45.7 |
| LAEq Istogramma (SR) [dB] | L99 45.0 |

Logger 1/3 d'Ottava

Logger 1/3 d'Ottava, 10/07/2025 19:29:13.776

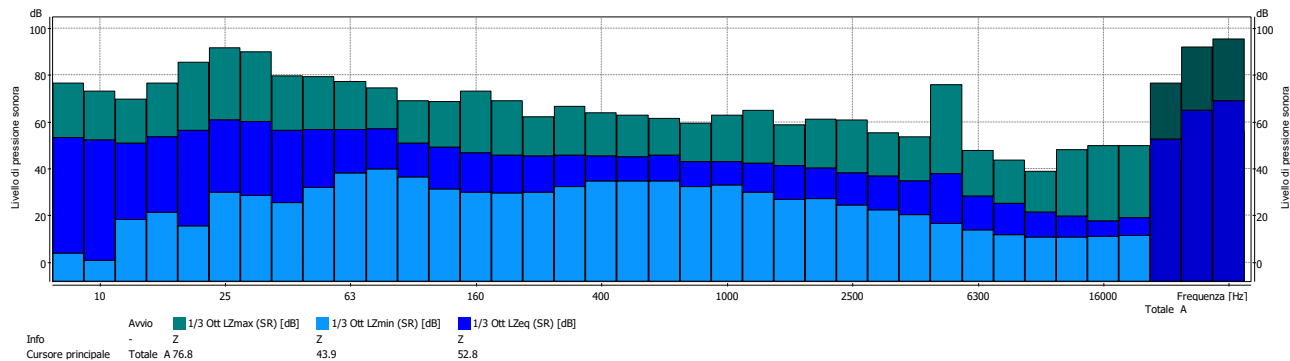


R3 Notturmo

In facciata all'edificio posto in Via Federigo Tozzi, 7 "Palazzo INAIL"


Coordinate: 43.322243, 11.327432

Informazione intestazione

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| Tipo dispositivo | SV 971A | | |
| Numero di serie | 141309 | | |
| Versione interna del software | 1.09.1 | | |
| Versione di Filesystem | 1.08 | | |
| Preamplificatore S/N | 141875 | | |
| Profilo | Profilo 1 | Profilo 2 | Profilo 3 |
| Filtro di ponderazione | A | A | A |
| Tipo rivelatore | Fast | Slow | Impulse |
| Contenuto del logger | LAFmax | LASmax | LAImax |
| | LAFmin | LASmin | LAImin |
| | LAeq | LAeq | LAeq |
| Foto |  | | |

Risultati Logger

Risultati Logger, logger step = 700 ms

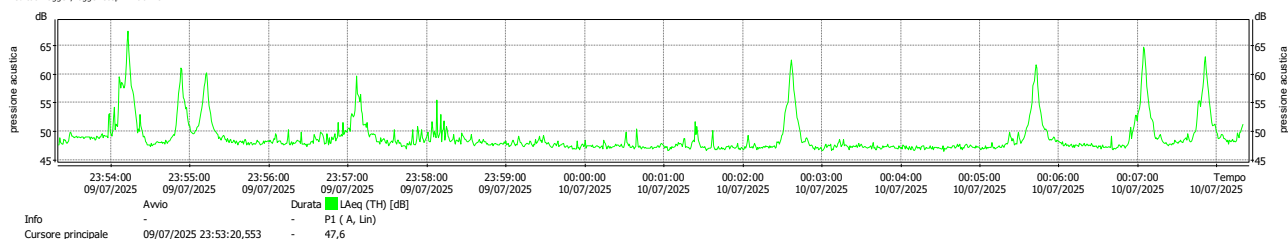


Risultati totali

| No. | 1 |
|----------------------------|-----------------------------|
| Ora & giorno avvio | 09/07/2025 23:53:19,853 |
| Durata | 00:15:00,000 |
| Nome | Periodo d'integrazione 15 m |
| LAFmax (SR) [dB] | 68,3 |
| LAFmin (SR) [dB] | 46,1 |
| L Aeq (SR) [dB] | 50,9 |
| L Aeq Istogramma (SR) [dB] | L01 61,1 |
| L Aeq Istogramma (SR) [dB] | L05 55,7 |
| L Aeq Istogramma (SR) [dB] | L10 52,0 |
| L Aeq Istogramma (SR) [dB] | L50 48,0 |
| L Aeq Istogramma (SR) [dB] | L90 46,9 |
| L Aeq Istogramma (SR) [dB] | L95 46,6 |
| L Aeq Istogramma (SR) [dB] | L99 46,3 |

Logger 1/3 d'Ottava


Logger 1/3 Octave, 10/07/2025 00:08:19,853

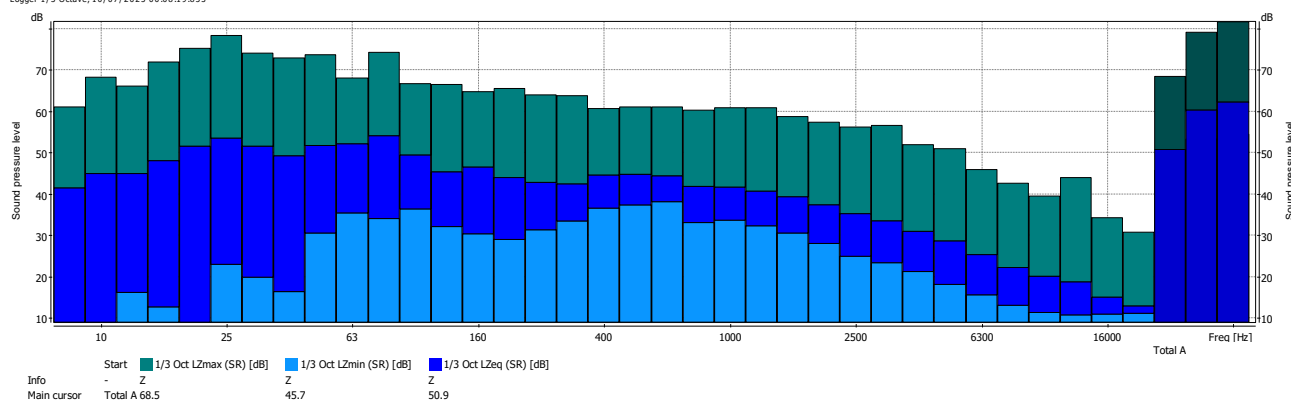

R1 Diurno


In facciata all'edificio posto in Via Curtatone 7

Coordinate: 43.320666, 11.326584

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| Tipo dispositivo | SV 971A | | |
| Numero di serie | 141309 | | |
| Versione interna del software | 1.09.1 | | |
| Versione di Filesystem | 1.08 | | |
| Preamplificatore S/N | 141875 | | |
| Profilo | Profilo 1 | Profilo 2 | Profilo 3 |
| Filtro di ponderazione | A | A | A |
| Tipo rivelatore | Fast | Slow | Impulse |
| Contenuto del logger | LAFmax | LASmax | LAImax |
| | LAFmin | LASmin | LAImin |
| | LAeq | LAeq | LAeq |
| Foto |  | | |

Time history

Time history, logger step = 700 ms

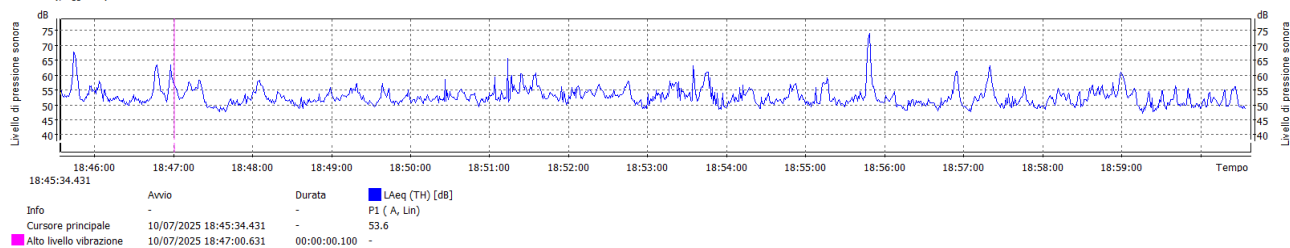


Risultati totali

| No. | 1 |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ora & giorno avvio | 10/07/2025 18:45:33.731 |
| Durata | 00:15:00.000 |
| Nome | Periodo d'integrazione 15 m |
| LAfmax (SR) [dB] | 75.5 |
| LAfmin (SR) [dB] | 46.9 |
| LAeq (SR) [dB] | 54.5 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L01 62.3 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L05 58.1 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L10 56.3 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L50 52.0 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L90 49.3 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L95 48.8 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L99 47.8 |

Logger 1/3 d'Ottava

Logger 1/3 d'Ottava, 10/07/2025 19:00:33.731

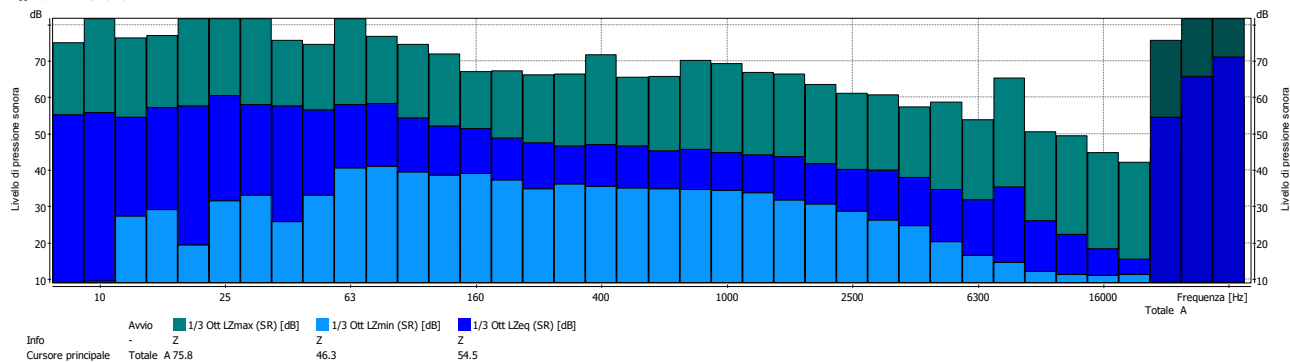


R1 Notturmo

In facciata all'edificio posto in Via Curtatone 7


Coordinate: 43.320666, 11.326584

Informazione intestazione
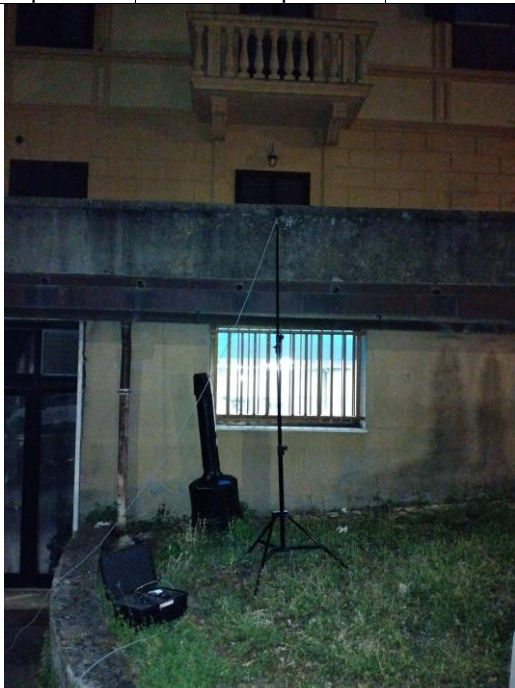
| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| Tipo dispositivo | SV 971A | | |
| Numero di serie | 141309 | | |
| Versione interna del software | 1.09.1 | | |
| Versione di Filesystem | 1.08 | | |
| Preamplificatore S/N | 141875 | | |
| Profilo | Profilo 1 | Profilo 2 | Profilo 3 |
| Filtro di ponderazione | A | A | A |
| Tipo rivelatore | Fast | Slow | Impulse |
| Contenuto del logger | LAFmax | LASmax | LAImax |
| | LAFmin | LASmin | LAImin |
| | LAeq | LAeq | LAeq |
| Foto |  | | |

Risultati Logger

Risultati Logger, logger step = 700 ms

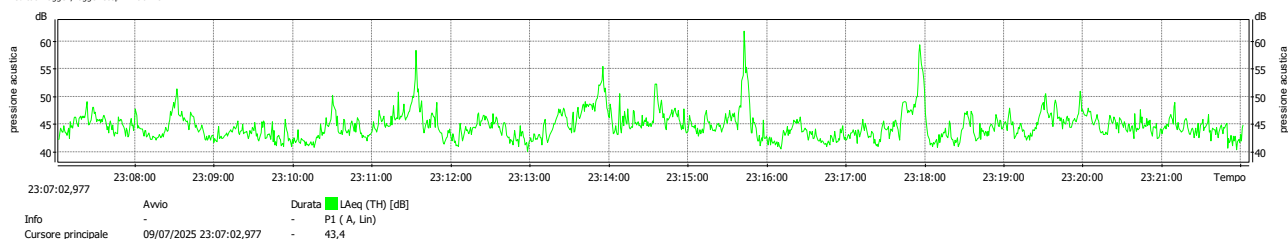


Risultati totali

| | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | No. | 1 |
| | | Ora & giorno avvio | 09/07/2025 23:07:01,577 |
| | | Durata | 00:15:00,000 |
| | | Nome | Periodo d'integrazione 15 m |
| P1 (A, Fast) | LAFmax (SR) [dB] | | 63,5 |
| P1 (A, Fast) | LAFmin (SR) [dB] | | 39,1 |
| P1 (A, Lin) | L1Aeq (SR) [dB] | | 45,9 |
| P1 (A, Lin) | L1Aeq Istogramma (SR) [dB] | L01 | 53,9 |
| P1 (A, Lin) | L1Aeq Istogramma (SR) [dB] | L05 | 49,0 |
| P1 (A, Lin) | L1Aeq Istogramma (SR) [dB] | L10 | 47,7 |
| P1 (A, Lin) | L1Aeq Istogramma (SR) [dB] | L50 | 44,2 |
| P1 (A, Lin) | L1Aeq Istogramma (SR) [dB] | L90 | 41,6 |
| P1 (A, Lin) | L1Aeq Istogramma (SR) [dB] | L95 | 41,0 |
| P1 (A, Lin) | L1Aeq Istogramma (SR) [dB] | L99 | 40,0 |

Logger 1/3 d'Ottava

Logger 1/3 Octave, 09/07/2025 23:22:01,577

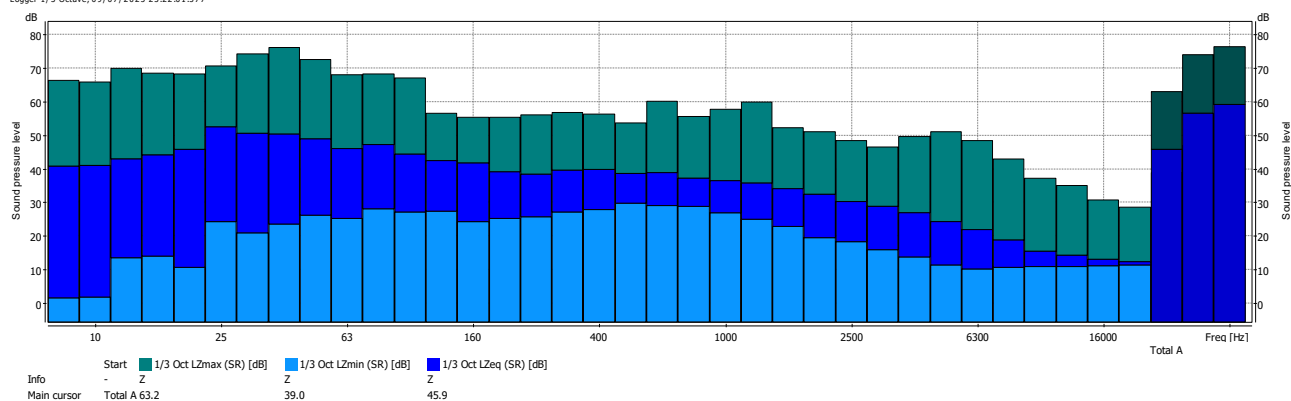


R2 Diurno

In facciata all'edificio posto in Via Curtatone 15 "Hotel Chiusarelli"


Coordinate: 43.320879, 11.326857

Informazione intestazione

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| Tipo dispositivo | SV 971A | | |
| Numero di serie | 141309 | | |
| Versione interna del software | 1.09.1 | | |
| Versione di Filesystem | 1.08 | | |
| Preamplificatore S/N | 141875 | | |
| Profilo | Profilo 1 | Profilo 2 | Profilo 3 |
| Filtro di ponderazione | A | A | A |
| Tipo rivelatore | Fast | Slow | Impulse |
| Contenuto del logger | LAFmax | LASmax | LAImax |
| | LAFmin | LASmin | LAImin |
| | LAeq | LAeq | LAeq |
| Foto |  | | |

Time history

Time history, logger step = 700 ms

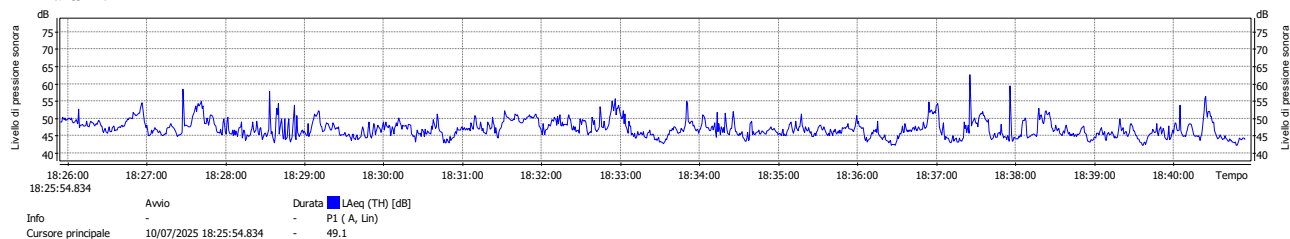


Risultati totali

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| No. | 1 | |
| Ora & giorno avvio | 10/07/2025 18:25:54.134 | |
| Durata | 00:15:00.000 | |
| Nome | Periodo d'integrazione 15 m | |
| LAFmax (SR) [dB] | | 68.6 |
| LAFmin (SR) [dB] | | 41.4 |
| LAeq (SR) [dB] | | 48.1 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L01 | 54.7 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L05 | 51.7 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L10 | 50.4 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L50 | 46.5 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L90 | 43.9 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L95 | 43.4 |
| LAeq Istogramma (SR) [dB] | L99 | 42.4 |

Logger 1/3 d'Ottava

Logger 1/3 d'Ottava, 10/07/2025 18:40:54.134

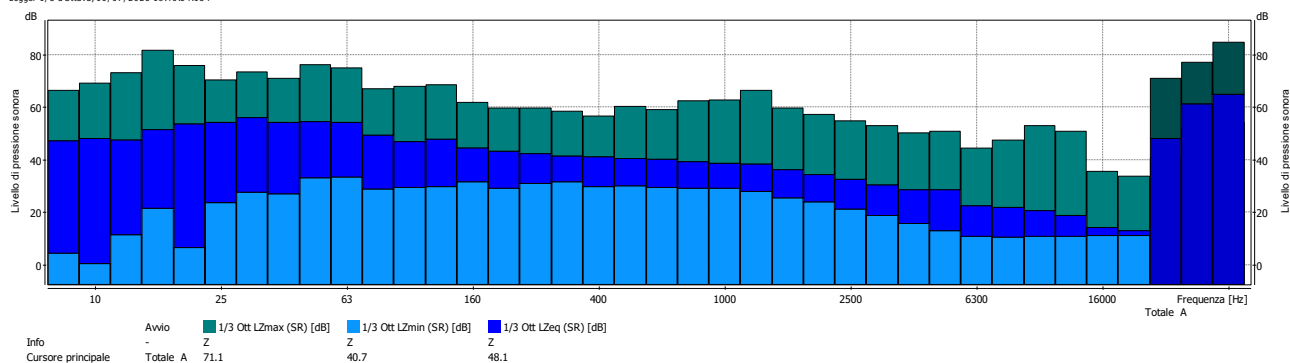


R2 Notturmo

In facciata all'edificio posto in Via Curtatone 15 "Hotel Chiusarelli"


Coordinate: 43.320879, 11.326857

Informazione intestazione

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| Tipo dispositivo | SV 971A | | |
| Numero di serie | 141309 | | |
| Versione interna del software | 1.09.1 | | |
| Versione di Filesystem | 1.08 | | |
| Preamplificatore S/N | 141875 | | |
| Profilo | Profilo 1 | Profilo 2 | Profilo 3 |
| Filtro di ponderazione | A | A | A |
| Tipo rivelatore | Fast | Slow | Impulse |
| Contenuto del logger | LAFmax | LASmax | LAImax |
| | LAFmin | LASmin | LAImin |
| | LAeq | LAeq | LAeq |
| Foto |  | | |

Risultati Logger

Risultati Logger, logger step = 700 ms

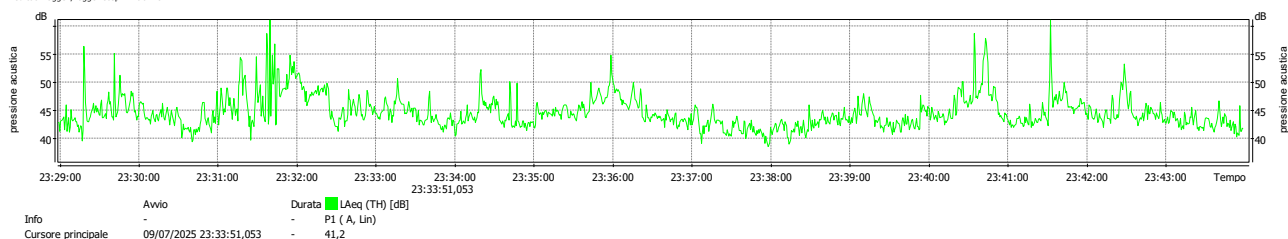


Risultati totali

| | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | No. | 1 |
| | | Ora & giorno avvio | 09/07/2025 23:28:58,453 |
| | | Durata | 00:15:00,000 |
| | | Nome | Periodo d'integrazione 15 m |
| P1 (A, Fast) | LAFmax (SR) [dB] | | 68,4 |
| P1 (A, Fast) | LAFmin (SR) [dB] | | 37,6 |
| P1 (A, Lin) | L Aeq (SR) [dB] | | 46,3 |
| P1 (A, Lin) | LAeq Istogramma (SR) [dB] | L01 | 54,4 |
| P1 (A, Lin) | LAeq Istogramma (SR) [dB] | L05 | 49,7 |
| P1 (A, Lin) | LAeq Istogramma (SR) [dB] | L10 | 48,3 |
| P1 (A, Lin) | LAeq Istogramma (SR) [dB] | L50 | 43,9 |
| P1 (A, Lin) | LAeq Istogramma (SR) [dB] | L90 | 41,3 |
| P1 (A, Lin) | LAeq Istogramma (SR) [dB] | L95 | 40,6 |
| P1 (A, Lin) | LAeq Istogramma (SR) [dB] | L99 | 39,3 |

Logger 1/3 d'Ottava

Logger 1/3 Octave, 09/07/2025 23:43:58,453

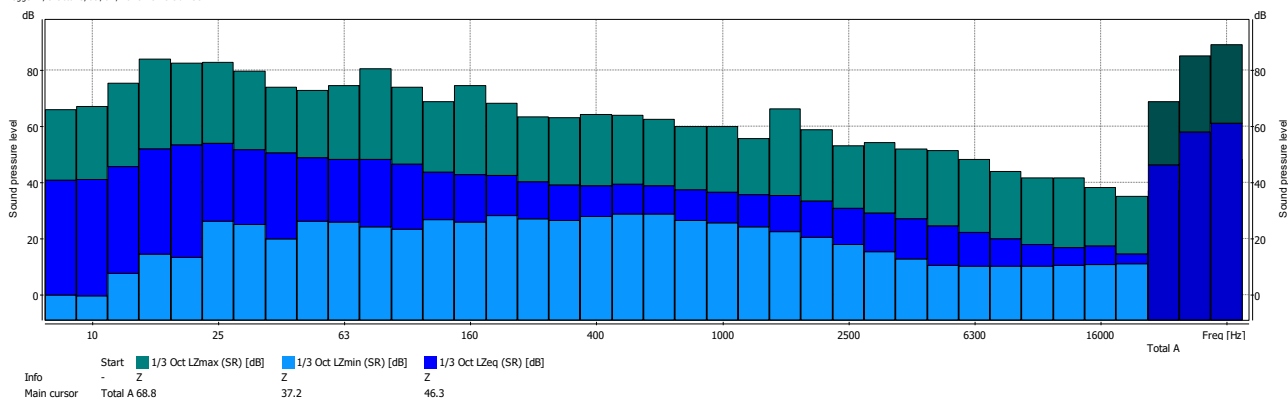

ALLEGATO C

CERTIFICATI TARATURA

**Centro di Taratura**

Accredited Calibration Laboratory

SVANTEK

04-872 Warsaw, ul. Strzygłowska 81

POLONIA

04-872 Warsaw, ul. Strzygłowska 81, Poland



AP 146

Centro di Taratura
accreditato dal Centro Polacco per l'Accreditamento,
firmatario del **EA-MLA** e del **ILAC-MRA**
che includono il riconoscimento dei certificati di taratura
Accreditamento N° AP 146

Calibration laboratory meets requirements of the EN ISO/IEC 17025:2017 standard, accredited by
Polish Center for Accreditation, a signatory to EA MLA and ILAC MRA that include recognition of calibration certificates
Accreditation No AP 146

**CERTIFICATO DI TARATURA**

CALIBRATION CERTIFICATE

Data di emissione: 2024/06/14

Date of issue

Certificato N°: 00086660/02/2024

Certificate No

Pagina: 1/6

Page

**OGGETTO DI
TARATURA**

Object of calibration

Misuratore di livello di pressione sonora SV 971A, numero 141309, costruttore
SVANTEK con preamplificatore modello SV 18A, numero 141875, costruttore
SVANTEK e microfono modello 7152, numero 87911, costruttore ACO.

(Identification data of measuring instrument - name, type, number, manufacturer).

CLIENTE

Customer

Svantek Italia srl
via dell'Artigianato 2
20061 Carugate (MI)

METODO DI TARATURA

Calibration method

Metodo descritto nelle istruzioni IN-02 "Taratura del misuratore di livello di
pressione sonora", pubblicazione numero 15 data 23.08.2019, redatte sulla base
della norma internazionale IEC 61672-3:2013.

(Identification of calibration method).

**CONDIZIONI
AMBIENTALI**

Environmental conditions

Temperatura (Temperature): $(23,4 \div 23,3) ^\circ\text{C}$
Pressione statica (Ambient pressure): $(100,6 \div 100,7) \text{ kPa}$
Umidità Relativa (Relative humidity): $(31 \div 33) \%$

DATA DI TARATURA

Date of calibration

2024/06/13

TRACCIABILITA'

Traceability

Questo certificato è rilasciato in base all'accordo EA MLA nel settore della
calibrazione e fornisce la tracciabilità dei risultati di misura secondo gli standard
mantenuti nell'Ufficio Centrale delle Misure.

This certificate is issued under the agreement EA MLA in the field of calibration and provides traceability of measurement results to
the standards maintained in the Central Office of Measures.

**RISULTATI DI
TARATURA**

Calibration results

I risultati comprensivi di incertezza di misura sono presentati alle pagine 2 ÷ 6
del presente certificato.


The results are presented on pages 2 ÷ 6 of this certificate including measurement uncertainty

**INCERTEZZA DI
MISURA**

Uncertainty of measurements

L'incertezza di misura è stata determinata in conformità con la EA-4/02: 2013.
L'incertezza estesa assegnata corrisponde al livello di fiducia del 95 % e al
fattore di copertura k pari a 2.

Measurement uncertainty has been evaluated in compliance with EA-4/02:2013. The expanded uncertainty assigned corresponds to
a coverage probability of 95 % and the coverage factor $k = 2$.



Head of the Laboratory

Andrzej Podgórski
Andrzej Podgórski, Ph. D.

**Centro di Taratura**

Accredited Calibration Laboratory

SVANTEK

04-872 Warsaw, ul. Strzygłowska 81

POLONIA

04-872 Warsaw, ul. Strzygłowska 81, Poland

Centro di Taratura

accreditato dal Centro Polacco per l'Accreditamento,
firmatario del **EA-MLA** e del **ILAC-MRA**
che includono il riconoscimento dei certificati di taratura
Accreditamento N° AP 146

Calibration laboratory meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2017 standard, accredited by
Polish Center for Accreditation, a signatory to EA MLA and ILAC MRA that include recognition of calibration certificates
Accreditation No AP 146



AP 146

**CERTIFICATO DI TARATURA**

CALIBRATION CERTIFICATE

Data di emissione: 2024/06/14

Date of issue

Certificato N°: 00086660/04/2024

Certificate No

Pagina: 1/7

Page

**OGGETTO DI
TARATURA**

Object of calibration

Filtri in frequenza di bande di terzi di ottava (1/3) inclusi nel misuratore di livello di pressione sonora modello SV 971A, numero 141309, costruttore SVANTEK con preamplificatore modello SV 18A, numero 141875, costruttore SVANTEK e microfono modello 7152, numero 87911, costruttore ACO.

(Identification data of measuring instrument - name, type, number, manufacturer).

CLIENTE

Customer

Svantek Italia srl
via dell'Artigianato 2
20061 Carugate (MI)

METODO DI TARATURA

Calibration method

Metodo descritto nelle istruzioni IN-04 "Calibrazione di filtri di banda passante", pubblicazione numero 9 data 23.08.2019, redatte sulla base della norma internazionale EN 61260:2014.

Method described in instruction IN-04 "Calibration of the bandpass filters", written on the basis of international standard EN 61260:2014
Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave band filters.

**CONDIZIONI
AMBIENTALI**

Environmental conditions

Temperatura (Temperature): $(23,1 \div 23,3) ^\circ\text{C}$
Pressione statica (Ambient pressure): $(100,6 \div 100,7) \text{ kPa}$
Umidità Relativa (Relative humidity): $(31 \div 33) \%$

DATA DI TARATURA

Date of calibration

2024/06/13

TRACCIABILITA'

Traceability

Questo certificato è rilasciato in base all'accordo EA MLA nel settore della calibrazione e fornisce la tracciabilità dei risultati di misura secondo gli standard mantenuti nell'Ufficio Centrale delle Misure.

This certificate is issued under the agreement EA MLA in the field of calibration and provides traceability of measurement results to the standards maintained in the Central Office of Measures.

**RISULTATI DI
TARATURA**

Calibration results

I risultati comprensivi di incertezza di misura sono presentati alle pagine 2 ÷ 7 del presente certificato.

The results apply only to the calibrated object and are given on pages 2 ÷ 6 of this certificate including measurement uncertainty.



Head of the Laboratory

Andrzej Podgórski
Andrzej Podgórski, Ph. D.



Centro di Taratura LAT 164
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory



Laboratorio di Sanita' Pubblica
Area Vasta Toscana Sud Est
U.O. Igiene Industriale
Laboratorio Agenti Fisici
Strada del Ruffolo - 53100 Siena
Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754

LAT 164

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition, Agreements

Pagina 1 di 4

Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT164 C1353_24
Certificate of Calibration

- data di emissione **19/04/2024**
date of issue

- cliente **Pitagora SRL Security Project**
customer
Via Basilicata - Loc. Gracciano
53045 Montepulciano (SI)

destinatario **C.S**
receiver

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 164 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a
referring to

- oggetto **Calibratore**
item

- costruttore **Brüel & Kjær**
manufacturer

- modello **4231**
model

- matricola **2061908**
serial number

- data di ricevimento oggetto **18/04/2024**
date of receipt of item

- data delle misure **19/04/2024**
date of measurements

- registro di laboratorio **1625**
laboratory reference

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 164, granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to ISO/IEC guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione tecnica

(Approving Officer)